HZEN 高电科技

HIGH VOLTAGE TECHNOLOGY

CT5150

接地线成组测试仪

使用说明书

杭州高电科技有限公司

HANGZHOU HIGH VOLTAGE TECHNOLOGY CO.,LTD.

w̃ ..... '

ʜʊ ƅ ƀ ..... '

ᵔᵔᵔ ..... ’

ɔo Ð ..... ’

ɹJ ٦ № ƅ ..... ″ °

Ɛ ɟ Ƶ ˫ ‘ ..... ″ °

≠ ê ʜ ŋ ᶐ í Ì ..... ″ ″

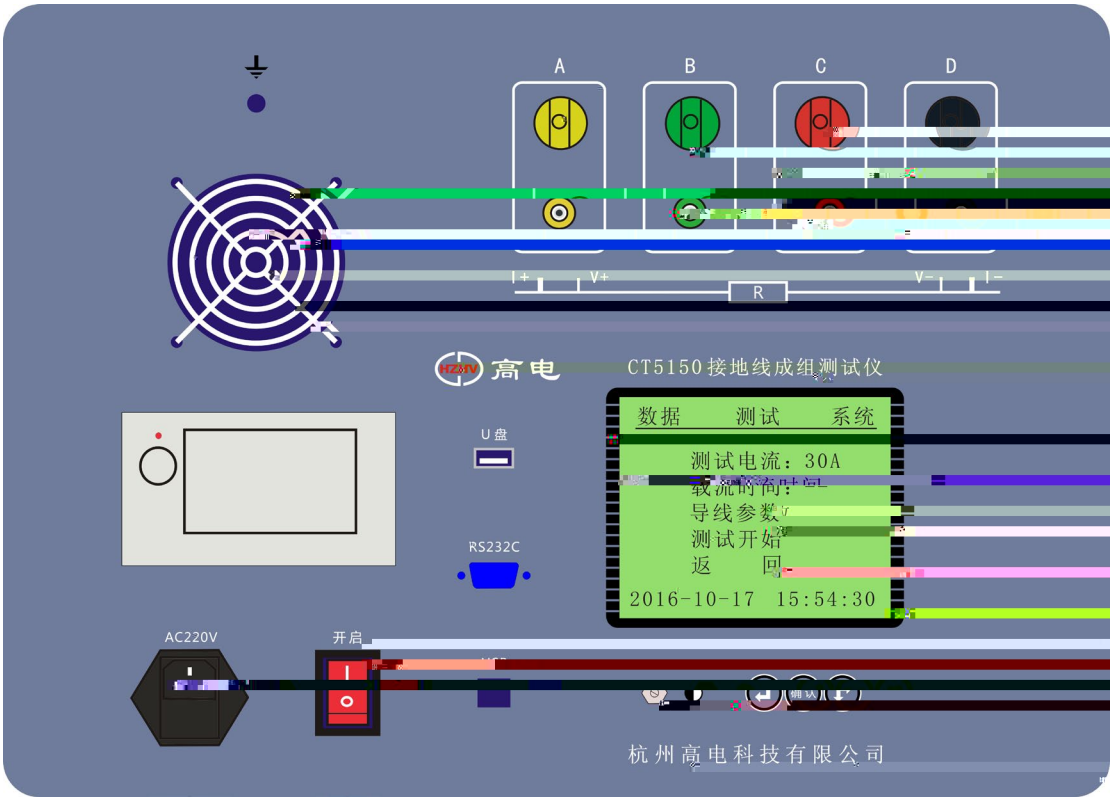

w̄

1. ˙ ч ˘ №≠ ч IA˘ IB˘ IC˘ ID’
ч ⅃ ˘ №≠ ч VA˘ VB˘ BC˘ VD Â

2. ɯm ˙ ת ɱ Ḡ ɯm Â

3. ˙ AC220´ ˜^ ṗ 10A Ḡ Ƙ˜ Â

4. ˀ˙ ´ Â

5. ˙ ṗ w̄ ˘ Â

6. U ˙ ₹ ⅃ ⅄ Â

7. ƀ ˙ ⁛ à Ӣ ⅄ β à ɣ˘ Â

8. ˙ à à Ḡ Â

9. ⅂ ˙ ⅂ Â

ʜ ˙
ת ɱ ₹ Ţ˘ Ⓟ Ь ך ˘ ɣ ɷ̃ ŭ ʜ Â

ʜ ƅ ƀ
ת ɱ ך ɯm˘ ש˘ ˘ ´ Â Ƶ ˜ Ӣ ⅂ Â

1. Ь ⅂ ˙

⅂ ч ɷ β ˘ Ъ ˘ ɷ
⅄ ˍ ˘ Ӣ ľ Ь Ƶ˘ ˜
⅂ Â
β Â 30A 50A

4.

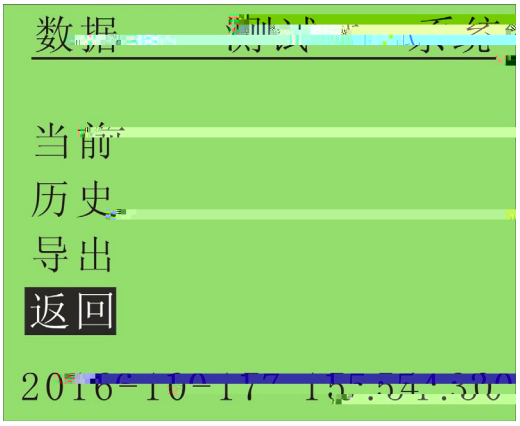
数据
当前
历史
导出
返回

5.

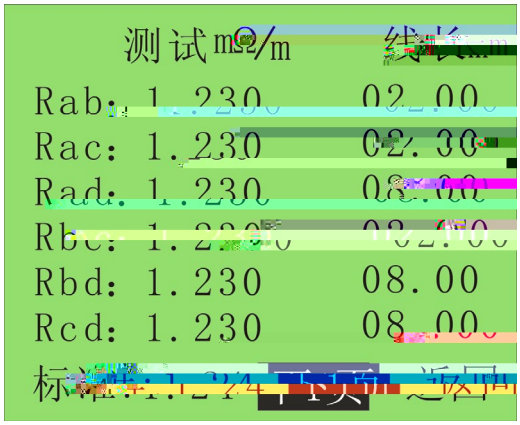
测试
Rab: 1.230
Rac: 1.230
Rad: 1.230
Rbc: 1.230
Rbd: 1.230
Rcd: 1.230

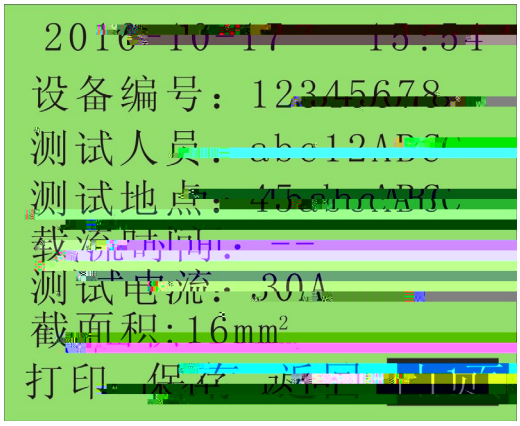
设备编号：12345678
测试电流：30A
截面积：16mm²

6. ⌟ ⌝

⌟ ⌝ ˜ Ł ľ ⌟ ⌝ ⁘ ⁰ hخي

⌝ ⌟ Õ˝ ⌟ ⌝ ˝ ⊓ ⋒ ⁰ 004 : 004/002

Â 2 Ъ ⌀ ⁰ 002 , 4

˘ Ł ľ ˘ Ъ ⌀ خي

˜ ⌟ ⌝ 1

1 ⌟ ⌝

2 ⌝ ⌟ ⎡ ˜ 1 Й

نج

7. ⅃ ⅄ ₹

ᾠ ~ U ˇ Ꝑ ľ Ł Â

₹ Й Ƶˇ …

Йˇ U ˇ ὶ ɪ ƀ ˌ

U ƀ Â

ˆ

8. ƀ ‘





9·

ŵ Ḛ,‘; Ŀ ƀ ľ Ӣ Ŀ ѽ ⌡ ќ

β Â

Ŷ ľ Ŀ ˘ ќ

ŷ ·P Ḛ,‘; Ŀ ƀ ľ Ӣ Ŀ ќ

Ÿ ľ Ŀ ˘ ќ

Ź ḛ,‘; ˘ ќ

ź ľ Ḡ Ŀ ˘

10. ‑ ȁ ȁ ئ Ӣ Ŀ ќ

K v